



Idrante a muro con tubazione flessibile da esterno/interno a portello pieno "LINEA ELECTA" DN 45 UNI EN 671-2
Fire hydrant with lay-flat hose for outdoor/indoor installation with metal door "ELECTA LINE" DN 45 UNI EN 671-2

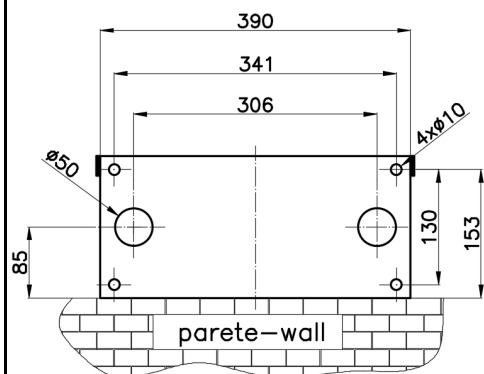

Art. 2/HP

Acciaio verniciato in poliestere rosso
RAL 3000
Steel red painted polyester
RAL 3000

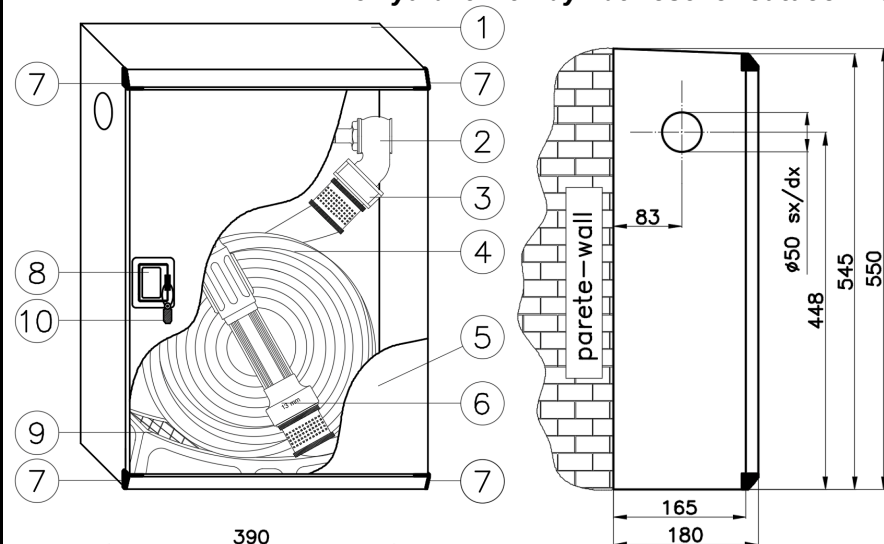

N°	Cod.	Descrizione - description	Materiale - material
1	0154P.036	Cassetta di contenimento (cod. indicato con portello) <i>Fire cabinet (the code shown includes door)</i>	Acciaio verniciato in poliestere RAL 3000 <i>Steel painted polyester RAL 3000</i>
2	0002.005	Rubinetto idrante DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16 <i>Fire valve DN 45x1"1/2 ISO 7 PN 16</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI - EN 1982</i>
3	0048.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C <i>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - Italian std.</i>	Ottone UNI - EN 1982 <i>Brass UNI - EN 1982</i>
	0030.020	Raccordo DN 45 - UNI 804 forma C "AGILOK" <i>UNI 804 fire hose coupling DN 45 type C - "AGILOK"</i>	Lega leggera UNI - EN 586-2 <i>Light alloy UNI - EN 586-2</i>
4	ART.30/A	Tubazione flessibile DN 45 UNI-EN 14540 mod. AB-PU <i>Fire hose AB-PU DN 45 UNI - EN 14540</i>	Calza in poliestere alta tenacità <i>Jacket in high tenacity polyester</i>
5		Portello pieno - Metal door	Vedi cassetta - See fire cabinet
6	2141V.646	Lancia frazionatrice a rotazione "LONGJET V" DN 45 <i>"LONGJET V" branchpipe DN 45</i>	Resina termoplastica <i>Thermoplastic resin</i>
7	M60217	Copri spigoli - cerniere su lato destro <i>Edges protection - Hinges on right side</i>	Nylon
8	M60181	Maniglia - Handle	Acetalica - Acetal resin
9	0914.250	Sostegno per tubazione - Hose support	Polipropilene - Polypropylene
10	M65200	Sigillo - Seal	Plastica - Plastic

(Portata - Coefficiente K effettivo - Gittata) - (Flow rate - K factor - Throw distance):
 Lancia "LONGJET V" DN 45 con foro equivalente 13 mm - "LONGJET V" branchpipe with outlet 13 mm

Posizione maniglia Handle Position	K	Portata riscontrata in prova - Real flow rate Q [l/min] @			Gittata - Throw distance @ 0,2 MPa [m]	
		0,2 MPa	0,4 MPa	0,6 MPa	Max	Eff.
Getto pieno - Full jet	91,8	130	184	225	16,8	15,1
Getto frazionato - Spray jet	88,9	126	178	218	6,5	5,85
NOTE					K minimo previsto dalla norma e utilizzato nella DoP <i>Min. K factor reported from standard and employed in DoP document</i>	
Q [l/min] = K*√10p [MPa]					Angolo di erogazione con getto frazionato - Spray angle	
					K=85	
					45°	

Tolleranze generali [mm] General tolerances [mm]	± 4
---	-----

Spessore min. lamierato Minimum plate thickness	6/10
--	------

Peso - Weight	
Con tubazione 15 m With 15 m hose length	10 kg
Con tubazione 20 m With 20 m hose length	11 kg
Con tubazione 25 m With 25 m hose length	12 kg
Con tubazione 30 m With 30 m hose length	13 kg



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.


unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022
 e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com


SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST - 2HP - 03

Descrizione - description		Art.
Idrante a muro DN 45 "ELECTA" port. Pieno. Lancia LONGJET Ø 13 - Fire hydrant DN 45 "ELECTA" metal door. LONGJET branchpipe Ø 13.		2/HP
Rev. 1	Data - Date: 16/12/2021	Pag. 1 di 2

Particolare asole di fissaggio – *Detail fixing holes*
(vista posteriore cassetta) – (*cabinet rear view*)

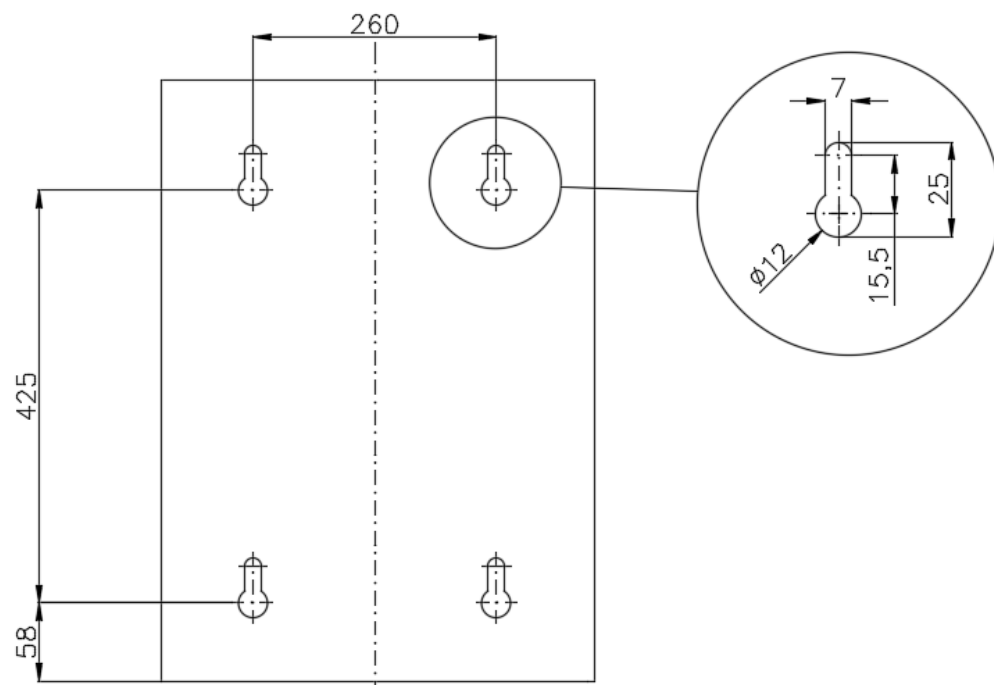

Particolare portello – *Door detail*
(vista frontale cassetta) – (*cabinet front view*)

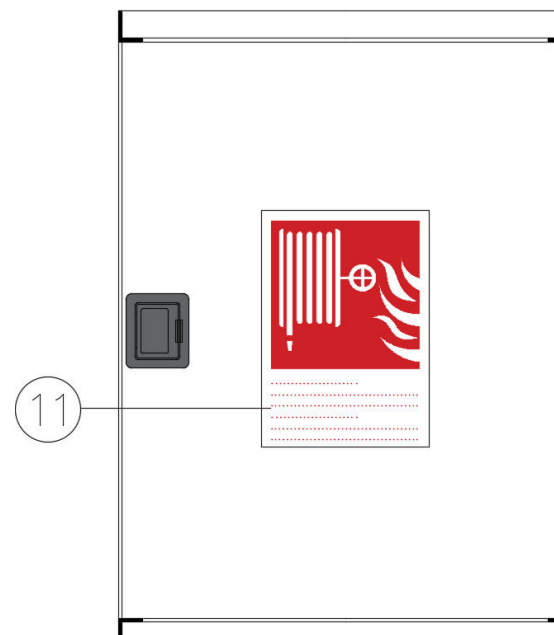

N°	Cod.	Descrizione - <i>description</i>	Materiale - <i>material</i>
11		Segnale di sicurezza antincendio e istruzioni <i>Fire safety sign and instructions</i>	Etichetta adesiva - <i>sticker</i>



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra – 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - *DATA SHEET* ST – 2HP – 03

Descrizione - <i>description</i>		Art.
Idrante a muro DN 45 "ELECTA" port. Pieno. Lancia LONGJET Ø 13 - <i>Fire hydrant DN 45 "ELECTA" metal door. LONGJET branchpipe Ø 13.</i>		2/HP
Rev. 1	Data – <i>Date</i> : 16/12/2021	Pag. 2 di 2